


US継手の作用空間YSJの効果


クリアランスを担保 追100423

US継手の作用空間(ハッチング部)をYSJと呼びます。この空間が、「更新時のやり取り代Y」、「施工誤差調整代S」、「上下動吸収代J」を果します。

また、「上下動吸収代J」が地震時等における立て管の保全を果します。

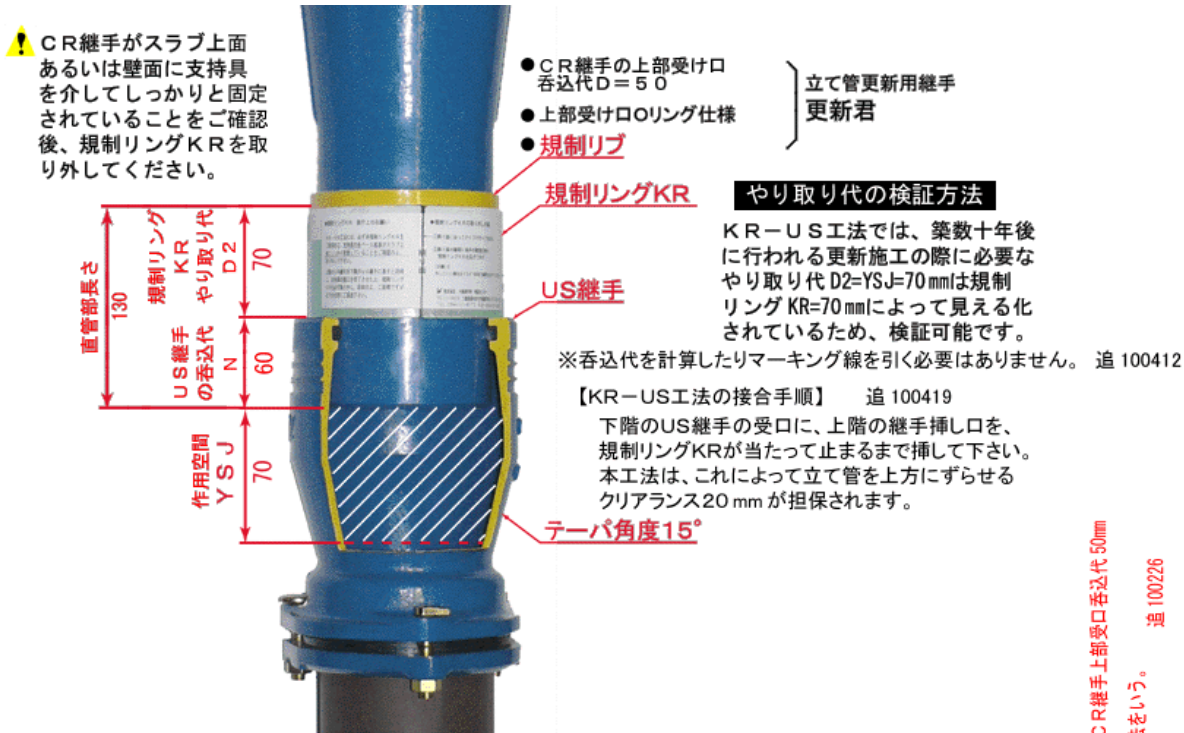

寸法差：くぐり代(クリアランス)20mm=やり取り代70mm-CR継手上部受け口呑込代50mm
くぐり代とは立て管下端を横方向へ振るために必要な傾斜寸法をいう。 追 100226

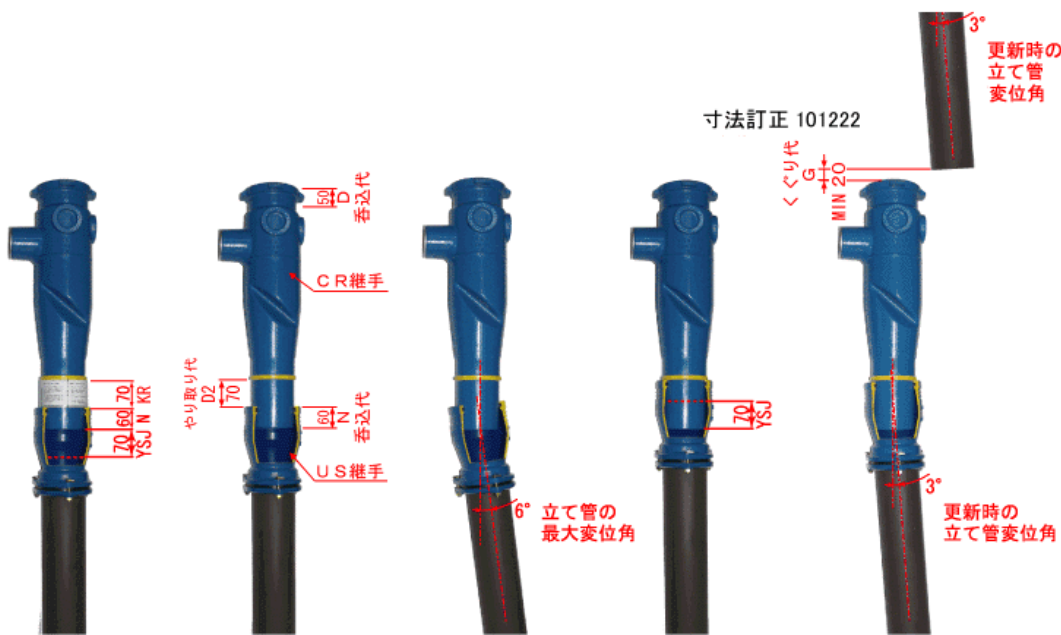

● 規制リングKR=70mmはD2=YSJ=70mmと同寸法です。

! **ご注意：** 施工の結果が制限寸法75mm^{※1)} > D2 ≥ 60mm^{※2)} (施工誤差調整範囲内)であることを目視、寸法検査を行って確認して下さい。この制限寸法の範囲を超えた施工状態の場合、漏水等のおそれがあります。
 ※1) やり取り代D2が75mmの場合の呑込代Nは130-75=55(MIN)となります。
 ※2) D2-D=70mm-50mm=20mm {くぐり代G (MIN=10mm)}